


■引違い戸(2枚建)
ケーシングタイプ


※【 】内は枠見込110の場合の寸法です。
枠見込140の場合は"寸法対応表"をご参照ください。

姿図

●たて断面図

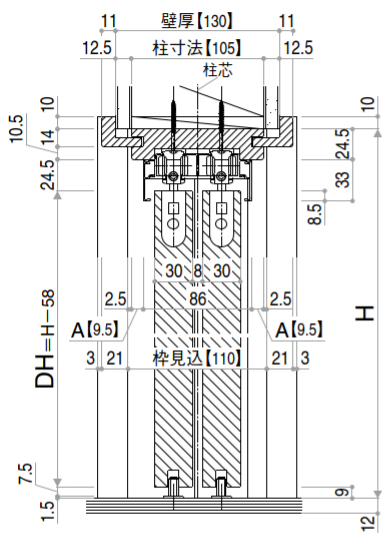

※スクリーンパーティションの場合、サイズ・デザインにより引手位置が異なります。詳細はP.702をご参照ください。



基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸(2枚建)	
	W呼称	164
	W(DW)	1.643(814)
	有効開口	780
	H呼称	20
	H(DH)	2.033(1.975)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	110	140
壁厚 (対象)	130 (105~143)	160 (144~193)
柱寸法	105	105
寸法	A	9.5
	B	15
	C	53


DW、有効開口、DH寸法算出公式

引違い戸(2枚建)	
DW	$W/2 - 7.5$
DH	$H - 58$
有効開口	$W/2 - 41.5$

床見切取付位置

床施工	タイプ	取付位置	①	②
床先貼	専用床見切(アルミ)	枠見込110	21	25
		枠見込140	36	40

【床先貼】 ※取付位置：柱芯基準
・上吊りタイプ専用床見切(アルミ)

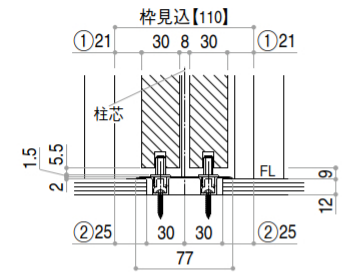

●横断面図

