


現場調査シート〈折戸 内付枠(カバー枠)〉


注意事項	☐ 既設枠がアルミ以外の場合は設置不可
	☐ 既設枠見込寸法が 95mm以下であること
確認事項	☐ 既設枠のシーリングの切れがないか

■内付枠仕様選定確認表


既設下枠 A 寸法・B 寸法				新設枠 推奨下枠・付属部材				
A 寸法		B 寸法		タイプ		下枠	アングル(下)	内額縁
mm	☐ 15mm未満	—	—	カバー工法	2	アングル無	必須	推奨
	☐ 15～25mm以下	mm	☐ 37mm未満		1	アングル付	不要	(適宜)
			☐ 37mm以上		2	アングル無	必須	推奨
	☐ 25～47mm以下		☐ 37mm未満		3	アングル無	必須	(適宜)
			☐ 37mm以上		2	アングル無	必須	推奨
	☐ 47mm超		—	—	枠ごと交換にてご対応ください			



既設枠 寸法					
開口幅・開口高			※2 その他		
KW ・ w	①	mm	f	mm	
	②	mm	g	mm	
	③	mm	i	mm	
KH ・ h	①	mm	j	mm	
	②	mm	k	mm	
	③	mm	m	mm	
①～③の最小値		n	mm		
KW・w		mm	p	mm	
KH・h		mm	q	mm	
※1 対角	ア	mm	r	mm	
	イ	mm	s	mm	

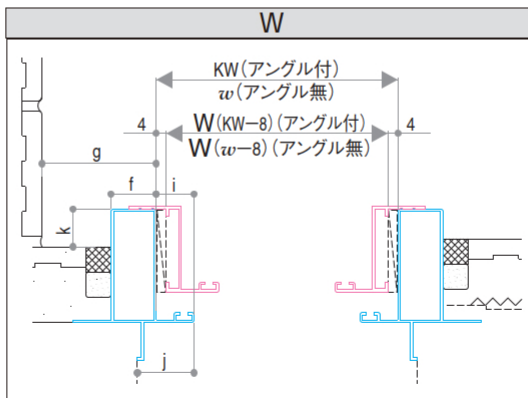

＜既設枠が歪んでいる場合の計測箇所＞
左右 上下




■ 既設枠
■ 新設枠

※1 新設枠を施工基準内に納めるための参考値としてください ※システムバスに外額縁の設置を検討される場合は、浴槽エプロンの取外し軌跡と干渉しないか別途ご確認ください。

※2 付属部材を設置する際の参考値としてください


H

【タイプ1 アングル付下枠】

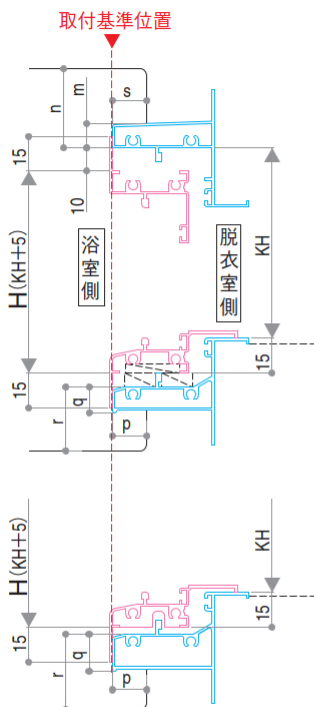


【タイプ2・3 アングル無下枠】

(新設枠を下レール天面に設置する場合)

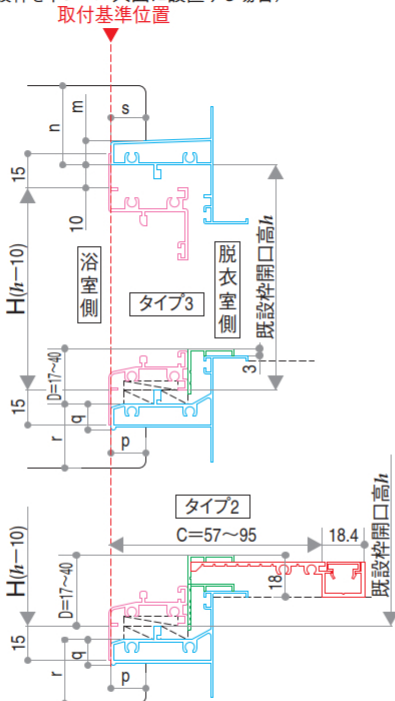

(新設枠を既設枠に直接載せる場合)

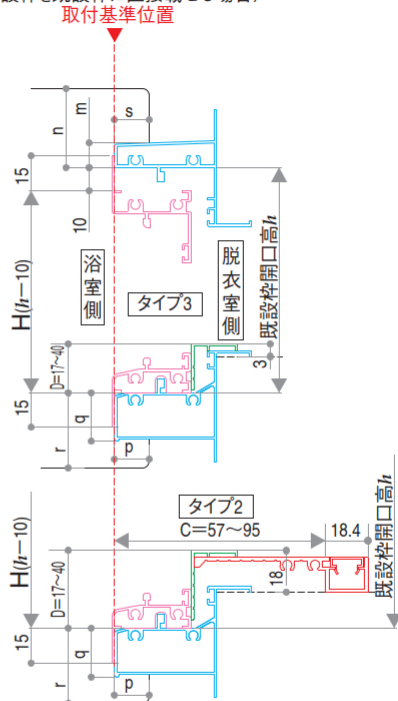

新設枠 発注寸法

タイプ1	アングル付下枠	$W = KW - 8$	$H = KH + 5$
タイプ2・3	アングル無下枠	$W = \text{既設枠開口幅 } w - 8$	$H = \text{既設枠開口高 } h - 10$
		W = mm	H = mm

■ 既設枠 ■ 新設枠 ■ 別体アングル ■ 内額縁