


現場調査シート〈折戸 アタッチメント枠 四方枠・下枠排水対応三方枠〉

【四方枠】

注意事項	☐ 既設枠がアルミ以外の場合は設置不可 ☐ 既設枠四方の見込寸法が 28mm 以上あるか (図①)
確認事項	☐ 既設枠のシーリングの切れがないか ☐ 既設枠に新設枠と干渉する部分がないか (図①)


【図①】

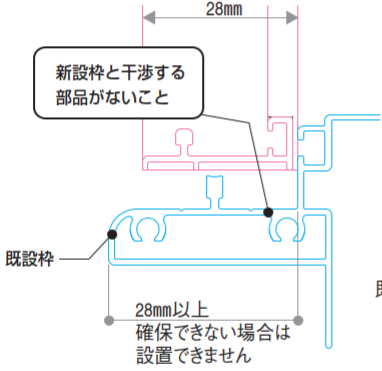


【下枠排水対応三方枠】

注意事項	☐ 既設枠がバリアフリータイプのシステムバス用以外は設置不可 ☐ 既設枠下レール上面と AT 材ポケット上面の段差が 2mm であること (図②) ☐ 既設枠下レール及び下枠 AT 材ポケットが取り外しできない仕様であること (図②)(図③)
確認事項	☐ 既設枠のシーリングの切れがないか ☐ 既設枠に新設枠と干渉する部分がないか

【図②】


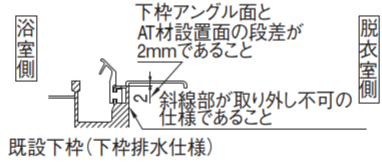


【図③】 設置 NG 例

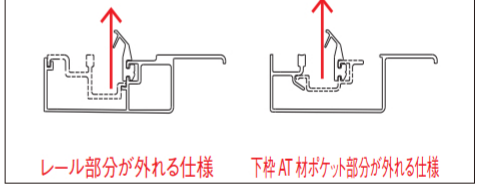

既設ドア枠 開口幅 w ・開口高 h		
w	①	mm
	②	mm
	③	mm
h	①	mm
	②	mm
	③	mm
①～③の最小値		
w		mm
h		mm
※対角	ア	mm
	イ	mm

※新設枠を施工基準内に納めるための参考値としてください

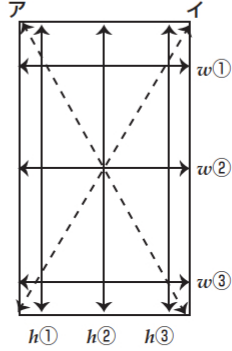

W

【四方枠】 ※サンセーフⅡ 四方アタッチメント枠と発注寸法が異なります。

【下枠排水対応三方枠】

H

【四方枠】 ※サンセーフⅡ 四方アタッチメント枠と発注寸法が異なります。

【下枠排水対応三方枠】

新設枠 発注寸法		
☐ 四方枠	$W = \text{既設枠開口幅 } w - 10$	$H = \text{既設枠開口高 } h - 14$
☐ 下枠排水対応三方枠	$W = \text{既設枠開口幅 } w - 10$	$H = \text{既設枠開口高 } h - 3$
	W = mm	H = mm

■ 既設枠
■ 新設枠