




現場調査シート〈ドア 内付枠(カバー枠)〉

注意事項	☐ 既設枠がアルミ以外の場合は設置不可
	☐ 既設枠見込寸法が 95mm以下であること
確認事項	☐ 既設枠のシーリングの切れがないか

既設下枠 A 寸法・B 寸法				新設枠 推奨納まり	
A 寸法		B 寸法		タイプ	
mm	☐ 23.5mm未満	mm	—	カバ ー 法	内額縁(下のみ)を使った納まり
	☐ 23.5 ~ 33.5mm以下		☐ 40mm未満		既設枠下アングルに直接載せる納まり
	☐ 33.5mm超		☐ 37mm以上		内額縁(下のみ)を使った納まり
			—		枠ごと交換にてご対応ください

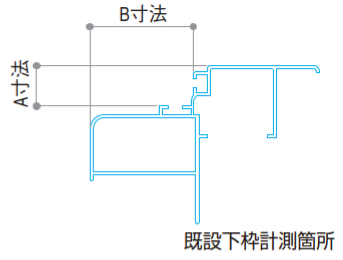

既設枠 寸法					
開口幅 KW・開口高 KH			※ 2 その他		
KW	①	mm	f	mm	
	②	mm	g	mm	
	③	mm	i	mm	
KH	①	mm	j	mm	
	②	mm	k	mm	
	③	mm	m	mm	
①～③の最小値			n	mm	
KW			p	mm	
KH			q	mm	
※ 1 対角	ア	mm	r	mm	
	イ	mm	s	mm	

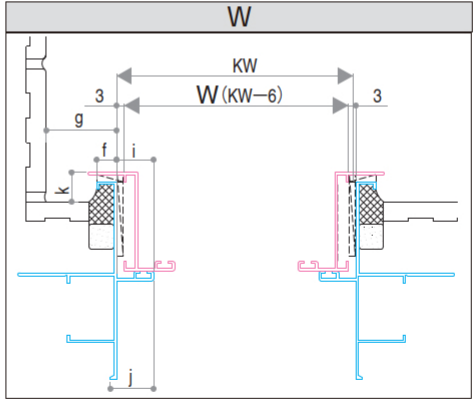


※ 1 新設枠を施工基準内に納めるための参考値としてください
 ※ 2 付属部材を設置する際の参考値としてください


※ システムバスに外額縁の設置を検討される場合は、浴槽エプロンの取外し軌跡と干渉しないか別途ご確認ください。

H

【既設枠下アングルに直接載せる納まり】

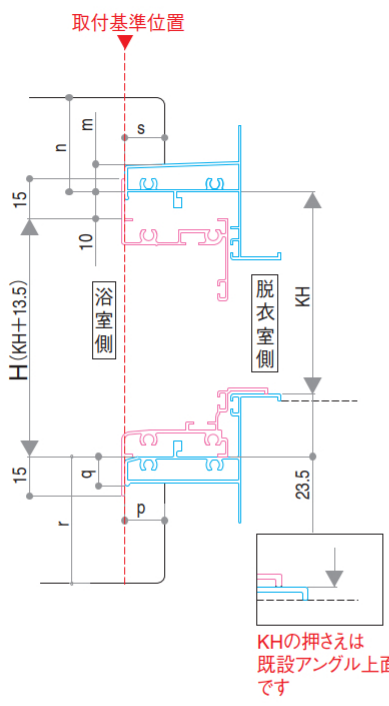

【内額縁(下のみ)を使った納まり】

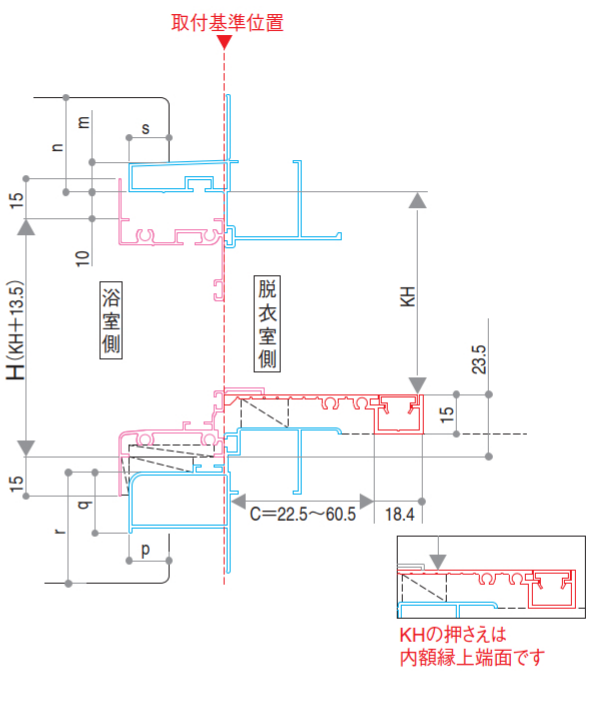

新設枠 発注寸法		
既設枠下アングルに直接載せる納まり	W = KW - 6	H = KH + 13.5
内額縁(下のみ)を使った納まり	W = KW - 6	H = KH + 13.5
	W =	H =
	mm	mm

■ : 既設枠 ■ : 新設枠 ■ : 内額縁